

- 6) Korytarze mają odpowiednią szerokość i przestrzeń manewrową.

Szerokość korytarzy:

W § 94 fragmentem dotyczącym pomieszczeń (np. przedpokoi i korytarzy domu), określono, że korytarze należy projektować co najmniej na szerokość 1,2 m, z lokalnym zwężeniem do 0,9 m na długość nie większą niż 1,5 m.

Przestrzeń manewrowa w korytarzu:

Standardowa przestrzeń manewrowa – kwadrat $1,5 \times 1,5$ m – jest wymagana np. przy wejściu, w przedsionku, spocznikach pochylni itp.



- 7) W korytarzu oraz w holu wejściowym zastosowano wykończenie powierzchni ścian, podłóg o jednolitych barwach, bez wzorów, lub o wzorach o kontraście kolorystycznym mniejszym od LRV =20.

Standardy dostępności (np. w dokumentach technicznych i normatywach projektowych) bardzo rekomendują właśnie takie rozwiązania — jednolite barwy i niskokontrastowe wzory — by przestrzeń była bardziej przyjazna osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

- 8) W budynku SPZOZ w Ożarowie nie zastosowano posadzki antypoślizgowej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 305: „Podłogi i nawierzchnie przeznaczone do komunikacji pieszej powinny mieć właściwości antypoślizgowe, być równe i stabilne.”



- 9) Na korytarzach włączniki światła są zainstalowane na wysokości powyżej 1,2 m.

Ustawa – Prawo budowlane (1994 r.)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, obiekty budowlane (w tym użyteczności publicznej) muszą być projektowane i budowane z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, co obejmuje dostępność elementów wyposażenia, takich jak włączniki oświetlenia

Rekomendacje projektowe – Standardy Dostępności

„Warunki techniczne dotyczą również elementów wyposażenia budynku, takich jak włączniki światła (...) powinny być umieszczone na odpowiedniej wysokości (w zakresie 0,8–1,2 m od podłogi), łatwe w obsłudze...”

- 10) Na korytarzach włączniki oświetlenia nie są wyróżnione barwą z płaszczyzny ściany.

Polska Norma PN-EN 16511:2015 oraz Wytyczne dostępności przestrzeni publicznych

- *Zalecają stosowanie kontrastów kolorystycznych dla elementów wyposażenia, takich jak włączniki, przyciski czy oznaczenia, aby ułatwić ich identyfikację osobom z zaburzeniami wzroku.*

Wytyczne i standardy dostępności (np. Program Dostępność Plus)

- *Podkreślają konieczność stosowania kontrastujących kolorów i faktur w przestrzeniach publicznych i użyteczności publicznej, co dotyczy również elementów sterujących oświetleniem.*

- 11) Na korytarzach gniazda wtyczkowe nie są wyróżnione barwą z płaszczyzny ściany.
Wytyczne Programu „Dostępność Plus”

- *Podkreślają, że w przestrzeniach publicznych elementy sterujące, w tym gniazda, powinny być czytelne i łatwe do zlokalizowania, co może oznaczać konieczność stosowania kontrastujących kolorów.*

- 12) Większość drzwi na korytarzach nie są wyróżnione kontrastową barwą w stosunku do ściany.

Polska Norma PN-EN 16511:2015 oraz wytyczne dostępności

- *Zalecają stosowanie kontrastów kolorystycznych między elementami budynku (np. drzwiami) a ich otoczeniem (ścianami) dla poprawy orientacji osób z zaburzeniami wzroku.*

Wytyczne Programu „Dostępność Plus” i dokumenty projektowe

- *Podkreślają konieczność stosowania kontrastów barw w przestrzeniach publicznych, by ułatwić orientację i dostępność.*

- 13) Siła niezbędna do otwarcia drzwi umożliwia ich otwarcie, osobie o mniejszych możliwościach siłowych, poruszającej się na wózku inwalidzkim lub o kulach.

Norma PN-EN 17210:2021-06

"Dostępność i użyteczność środowiska zbudowanego – Wymagania funkcjonalne"

- 14) Miejsca do siedzenia nie są wyposażone w podłokietniki.

Wytyczne Programu „Dostępność Plus” oraz rekomendacje dotyczące przestrzeni publicznych.

- 15) Nie przewidziano dedykowanych miejsc do odpoczynku dla osoby na wózku inwalidzkim, poza trasą wolną od przeszkód.

Standardy dostępności architektonicznej – Program „Dostępność Plus”.

- 16) Tablice informacyjne znajdują się na wysokości nie większej niż 1,6 m. Co jest zgodne ze standardami dostępności architektonicznej programu „dostępność plus” oraz normą PN-EN 1710:2021.

- 17) Nie we wszystkich materiałach umieszczonych na tablicach informacyjnych zastosowano odpowiednią wielkość liter.

Norma PN-EN 17210:2021 – Dostępność w środowisku zbudowanym.

- 18) Oznakowanie pomieszczeń nie jest dobrze widoczne dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wytyczne Programu „Dostępność Plus” (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).


- 19) Oznakowanie pomieszczeń nie jest prezentowane w formie wypukłej, lub za pomocą alfabetu Braille'a.

Norma PN-EN 17210:2021 – Dostępność środowiska zbudowanego.


Pomieszczenia do pracy, gabinety lekarskie

1) Pokój numer 33:


a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,

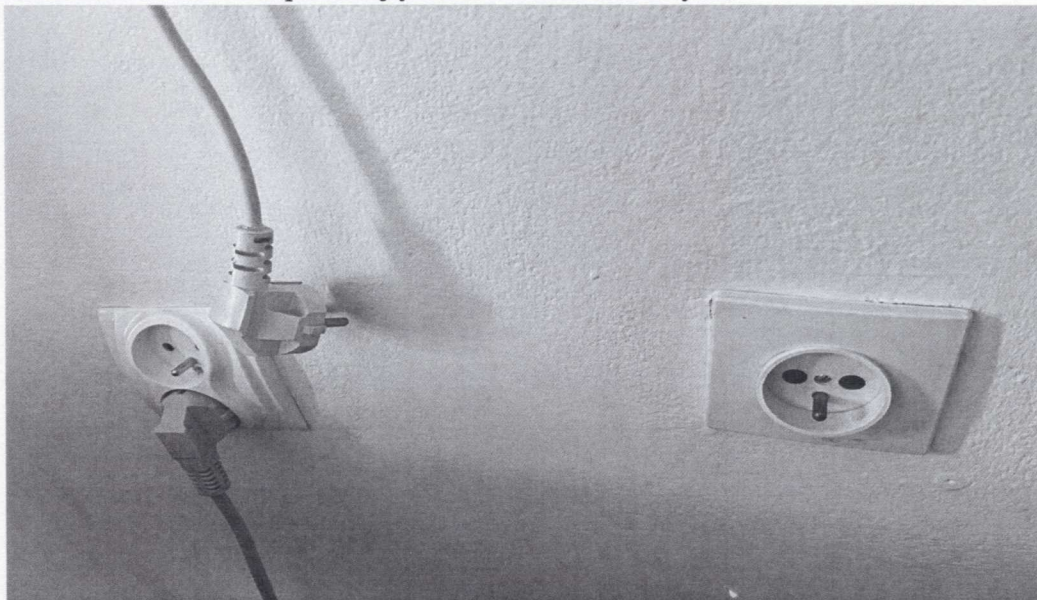

b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko,

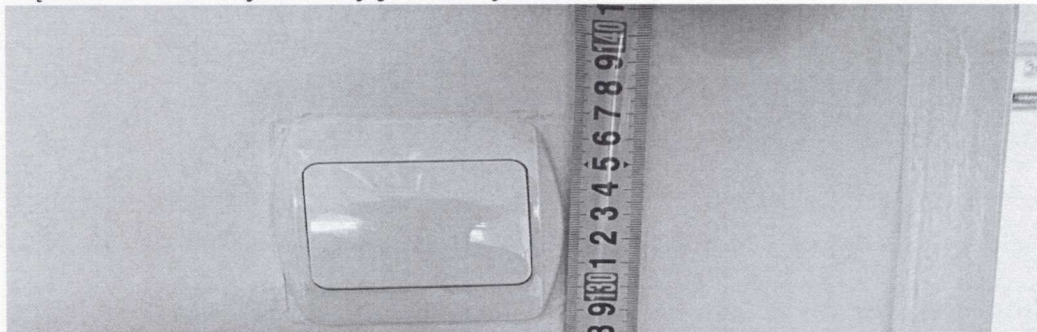

c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,

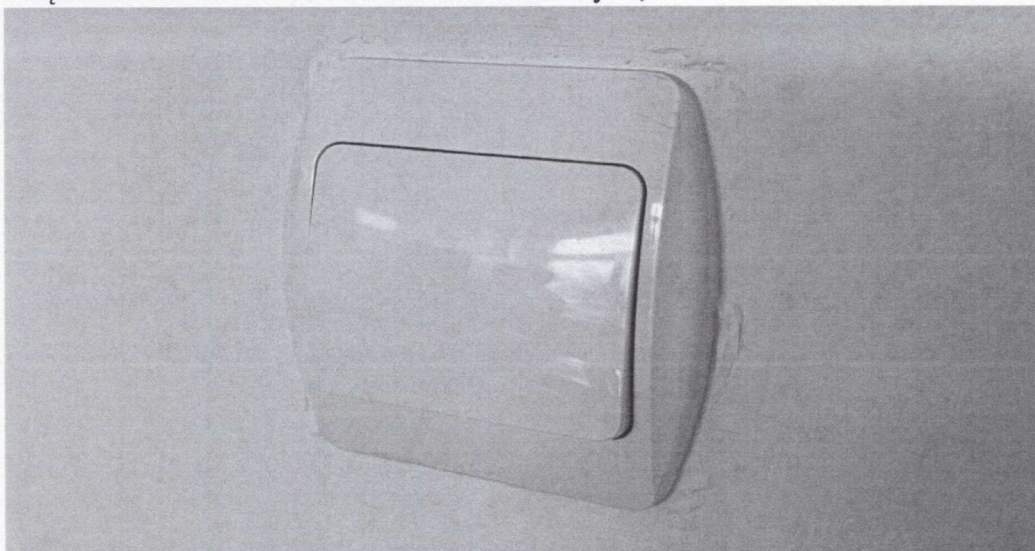

- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,






- e) Próg drzwi wynosi 2 cm,

- f) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,




- g) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 77 cm szerokości, 50 cm głębokości.

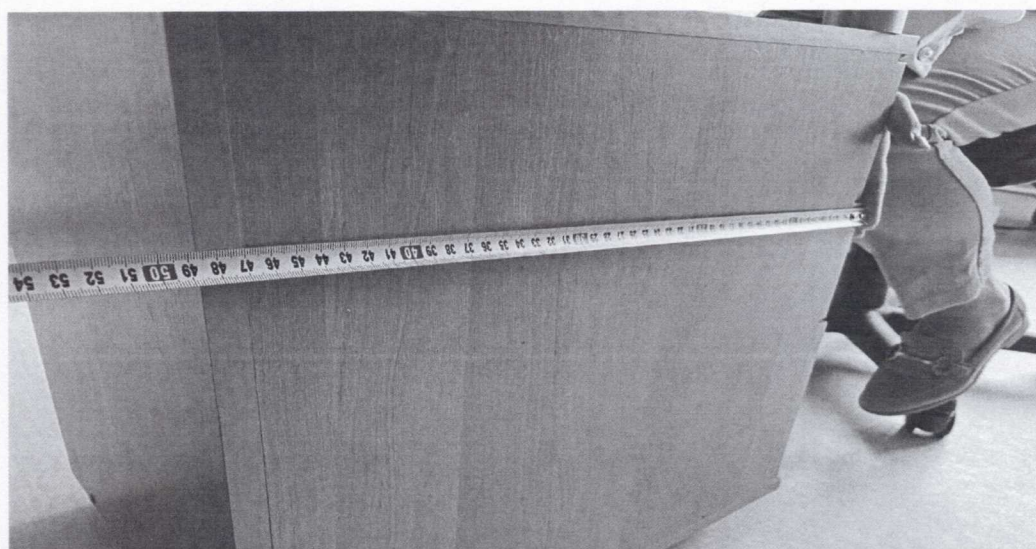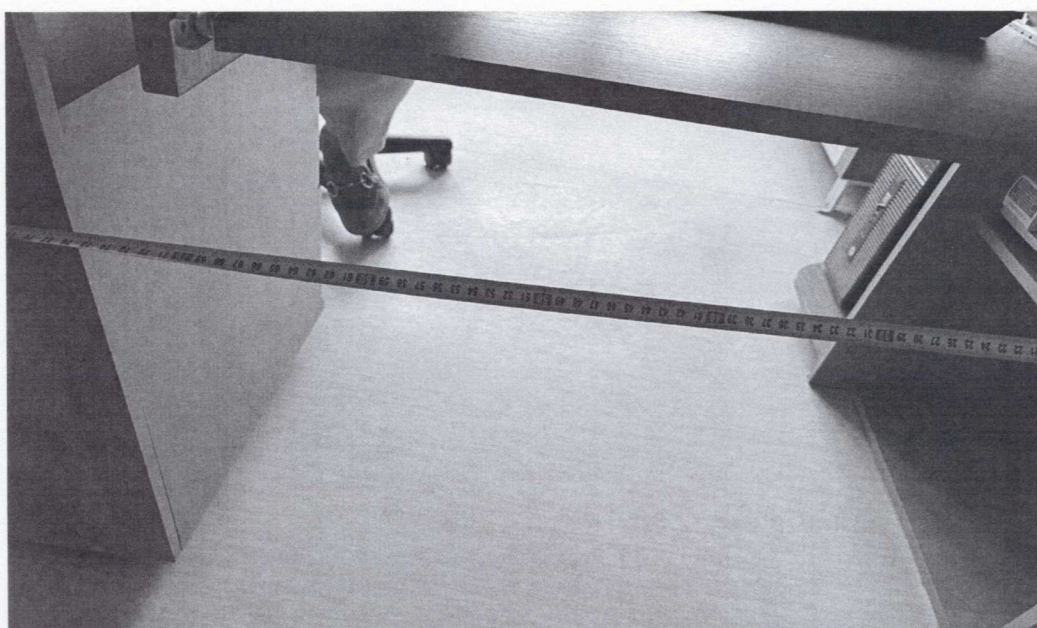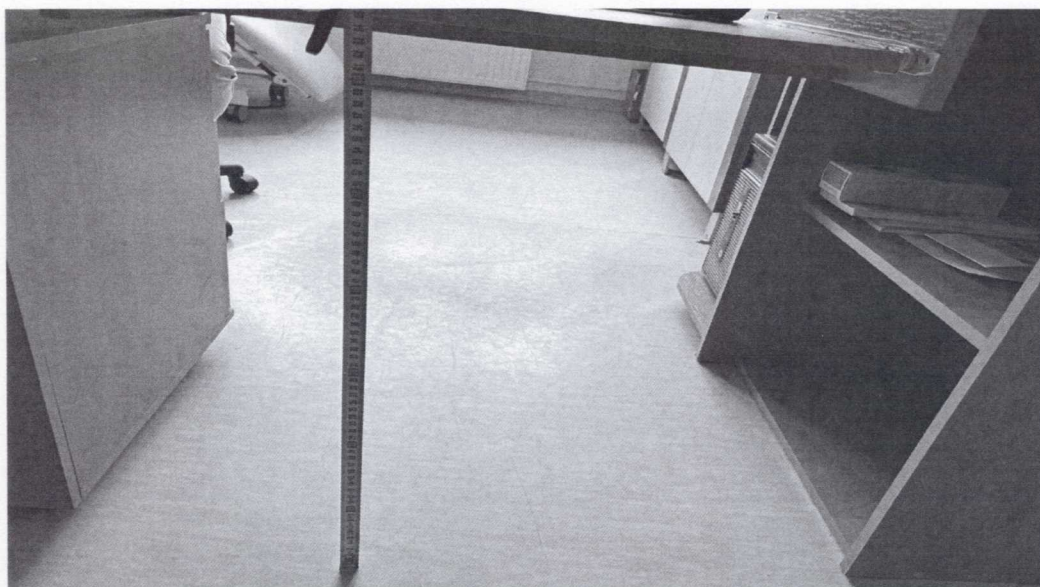


2) Pokój numer 32:

- a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,

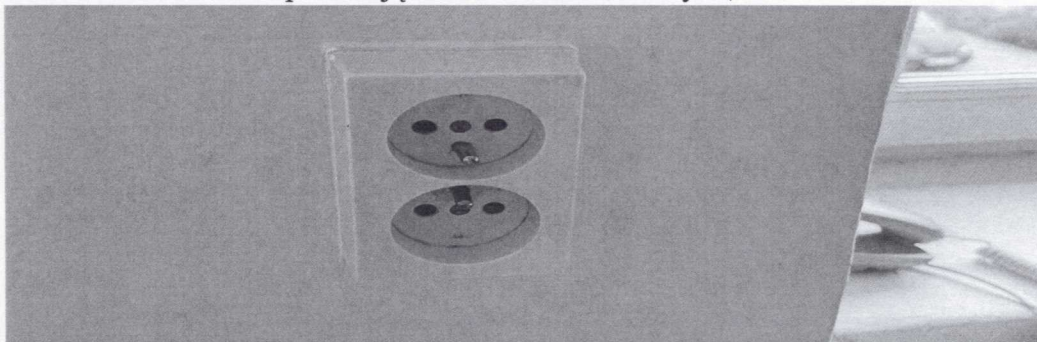


- b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 135 cm,

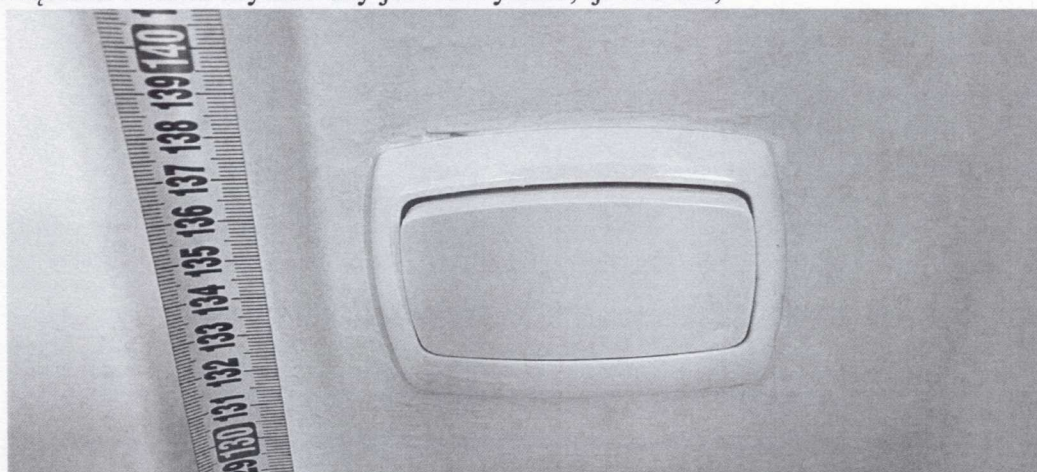

- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,

- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,

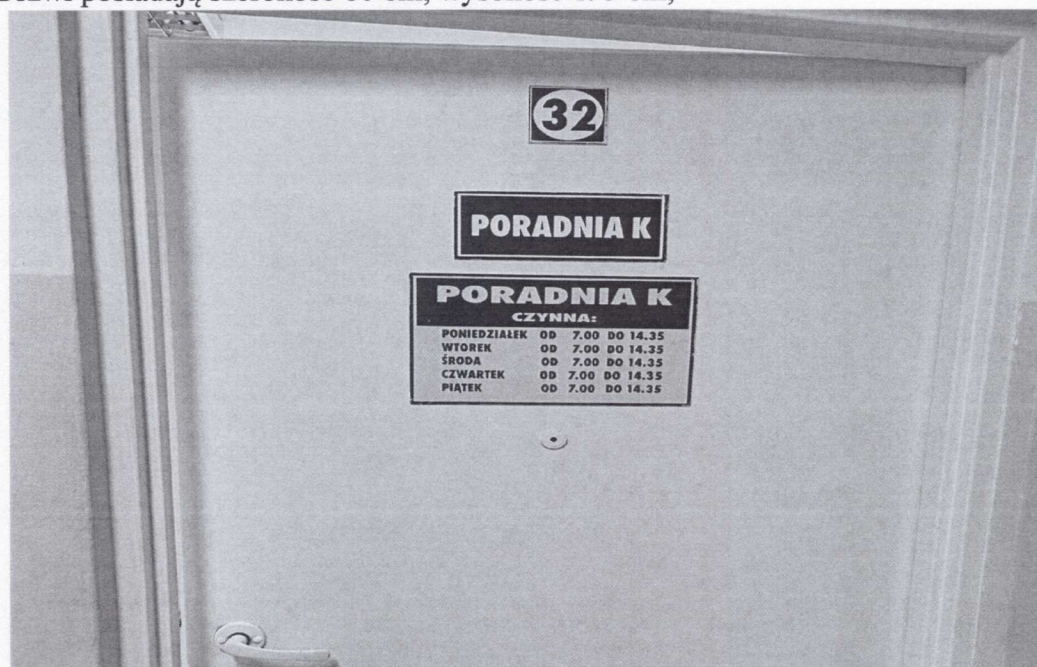


- e) Próg drzwi wynosi 2 cm,




- f) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,

- g) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 76 cm wysokości, 68 cm szerokości, 55 cm głębokości.

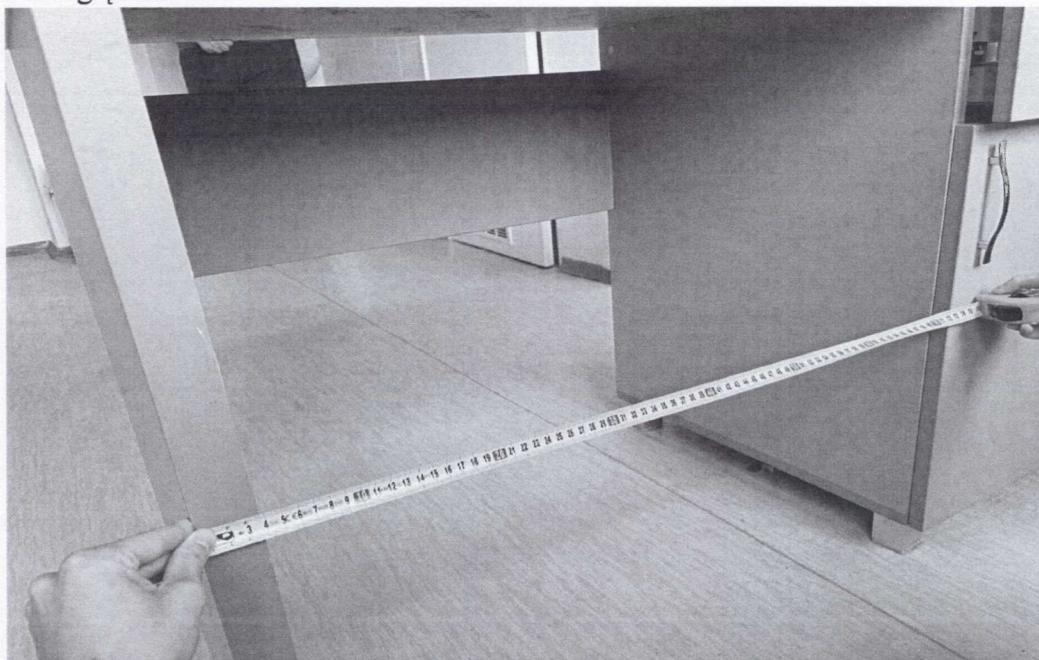


- 3) Pokój numer 31:


- a) Gniazdko sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,

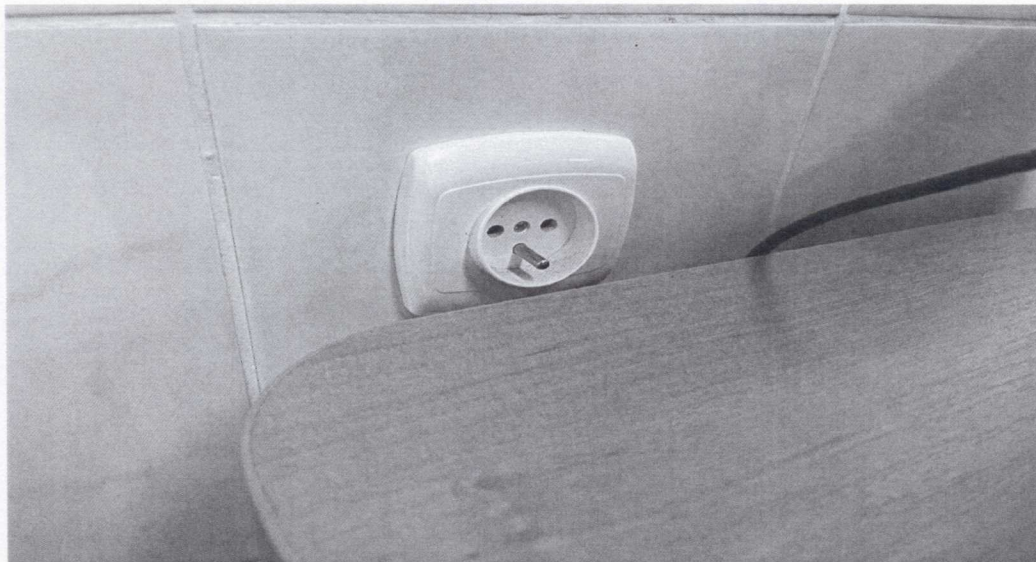

b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 143 cm,

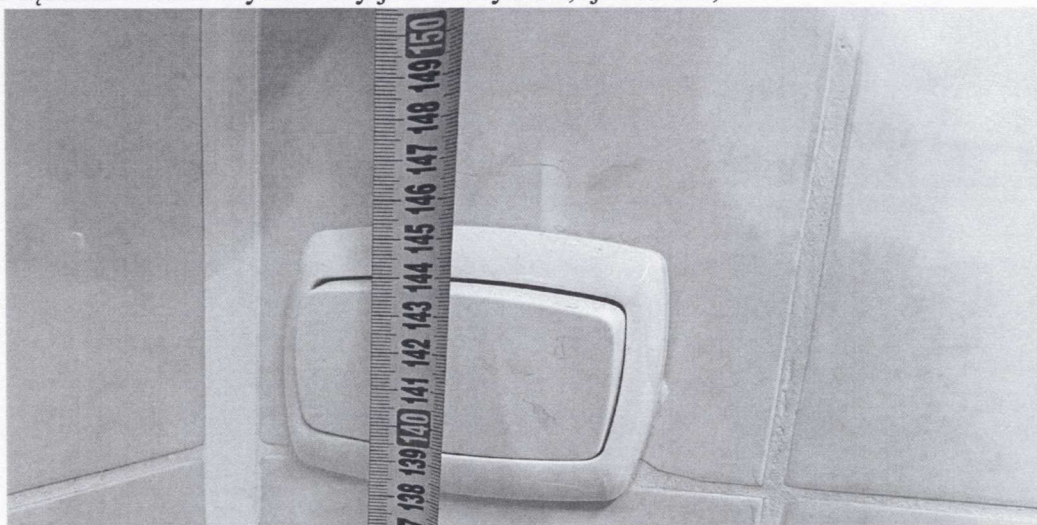

c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,

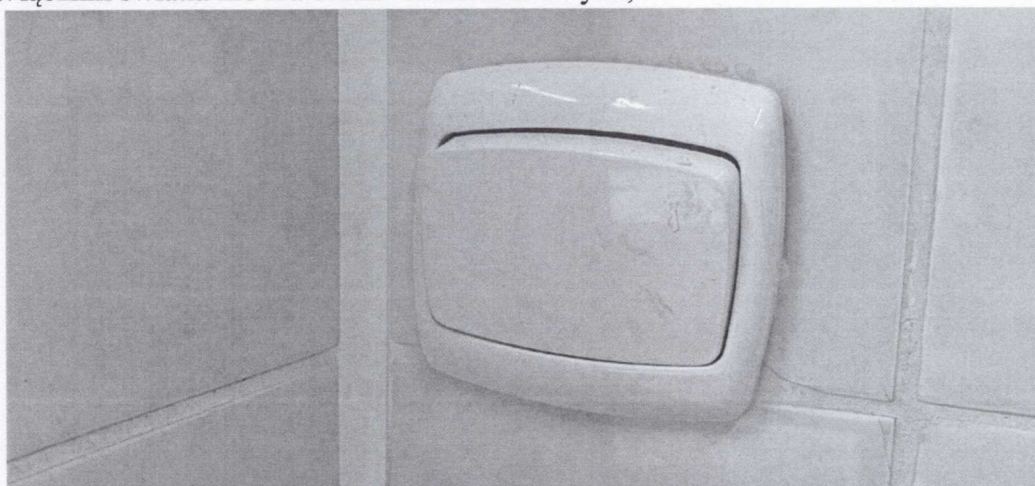




d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,



e) Próg drzwi wynosi 4 cm,




- f) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- g) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 80 cm szerokości, 49 cm głębokości.

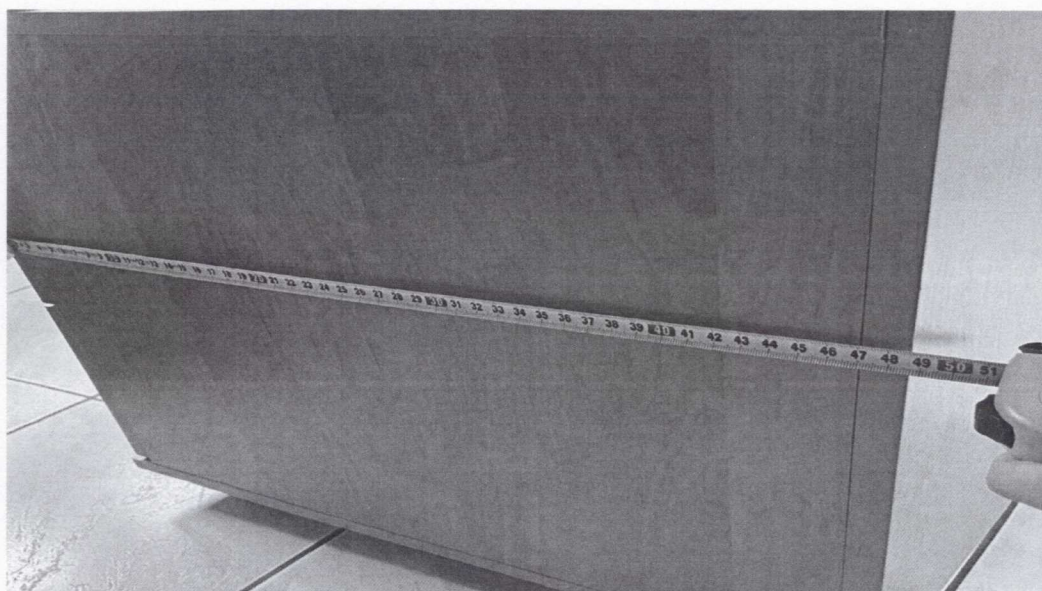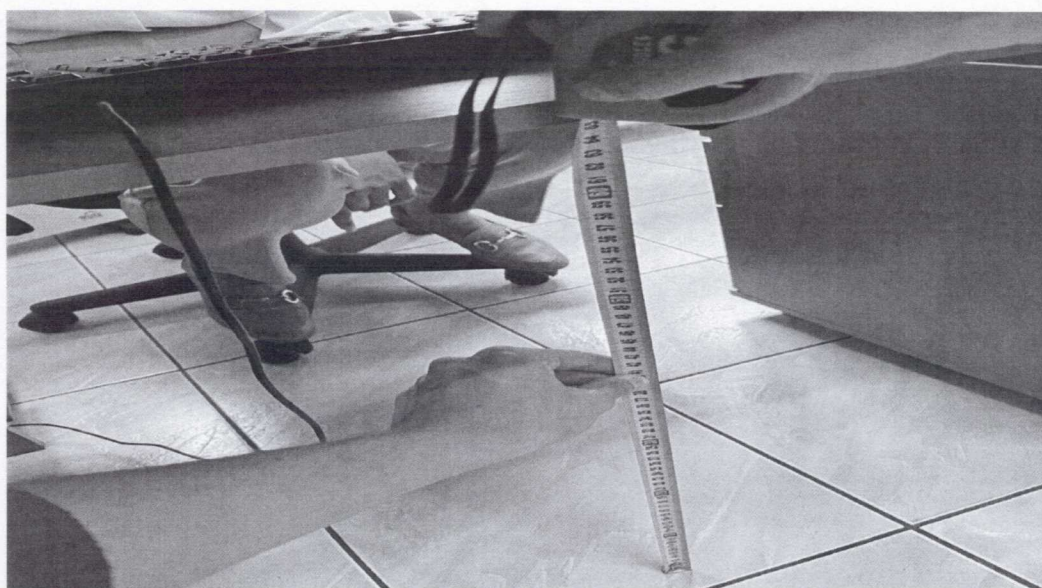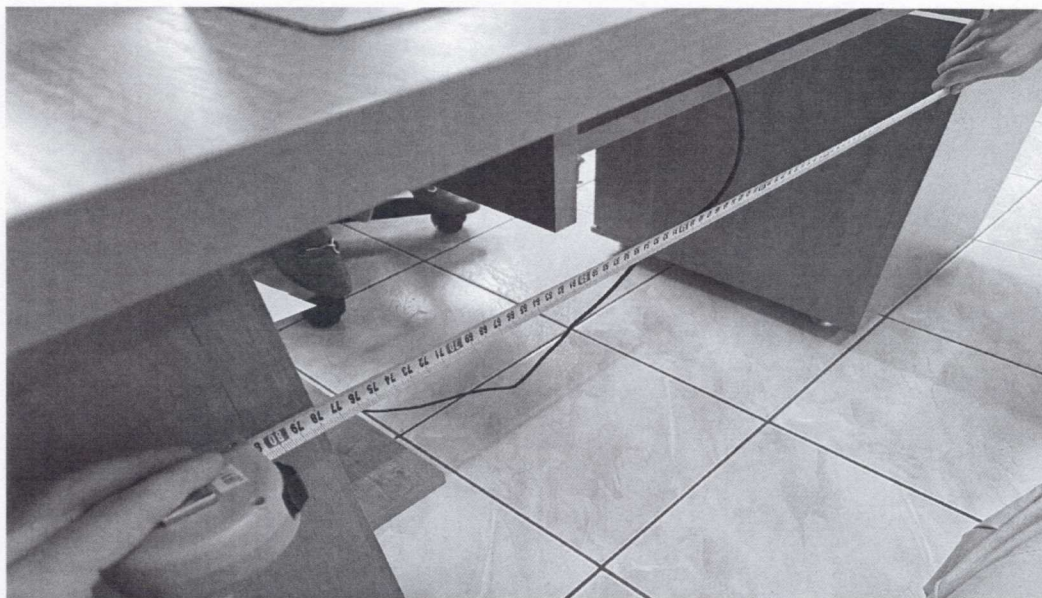


4) Pokój numer 27:

- a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,

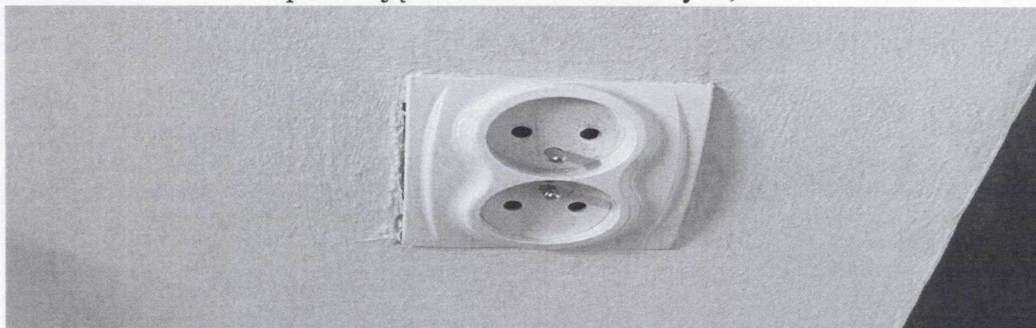


- b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 143 cm,

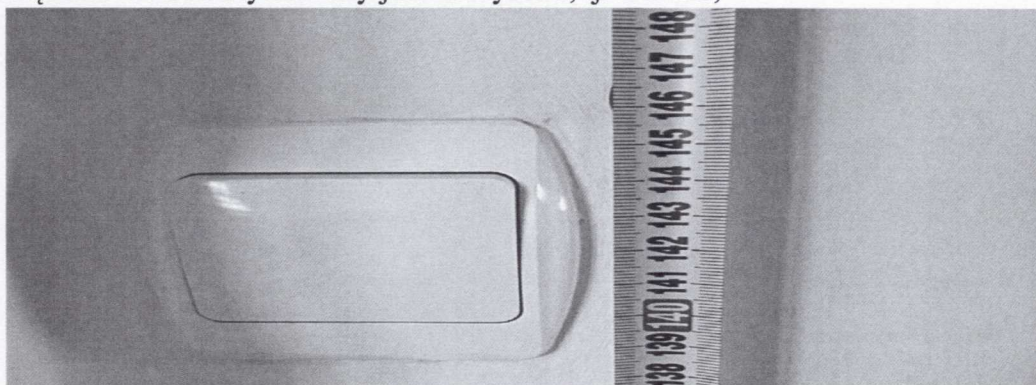

- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,

- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,

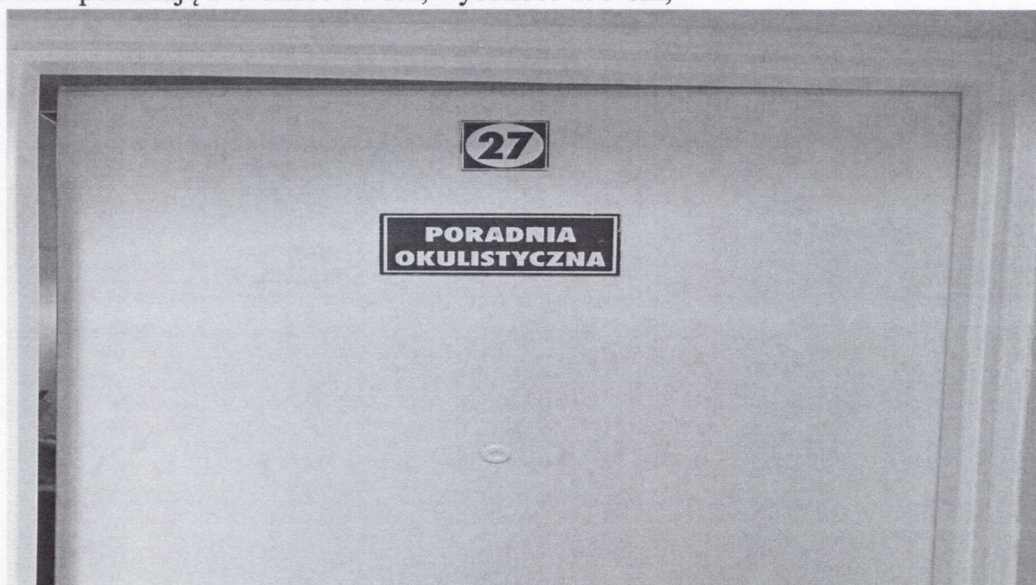

- e) Próg drzwi wynosi 2 cm,


- f) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,

- g) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 77 cm szerokości, 50 cm głębokości,


- h) Drzwi do ciemni 80 cm x 195 cm.

5) Pokój numer 26:

- a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
- b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 138 cm,

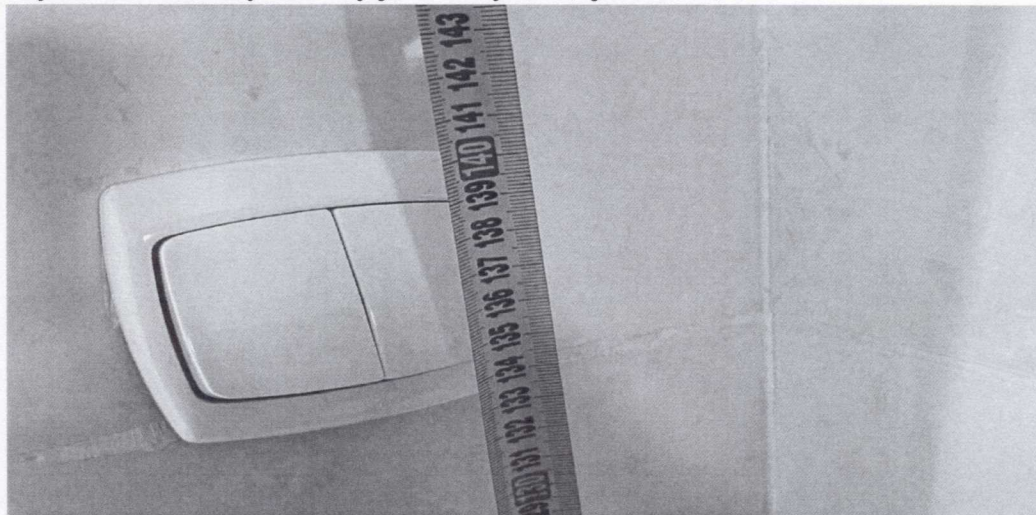

- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,

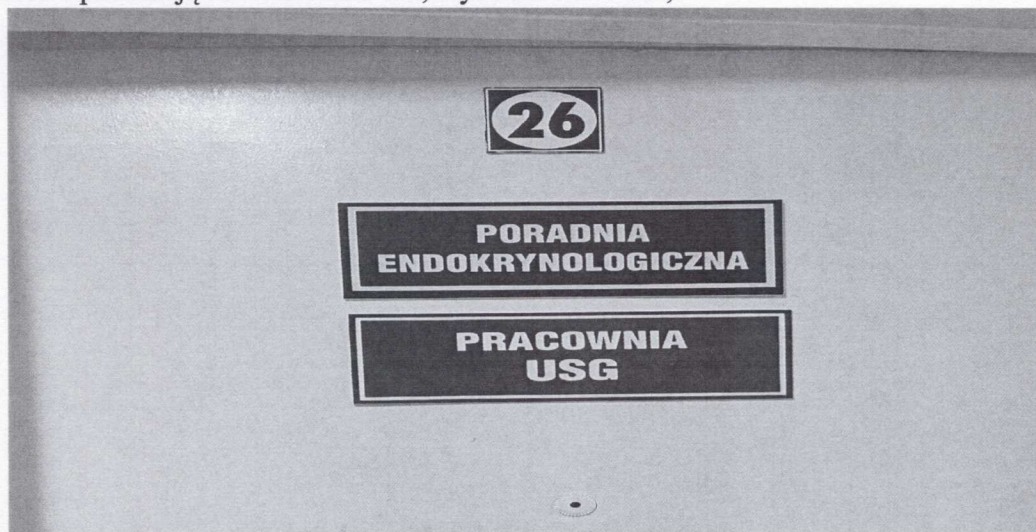


- e) Próg drzwi jest wyprofilowany półokrągły,




- f) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- g) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 72 cm szerokości, 54 cm głębokości.



- 6) Pokój numer 25:
 - a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
 - b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 135 cm,

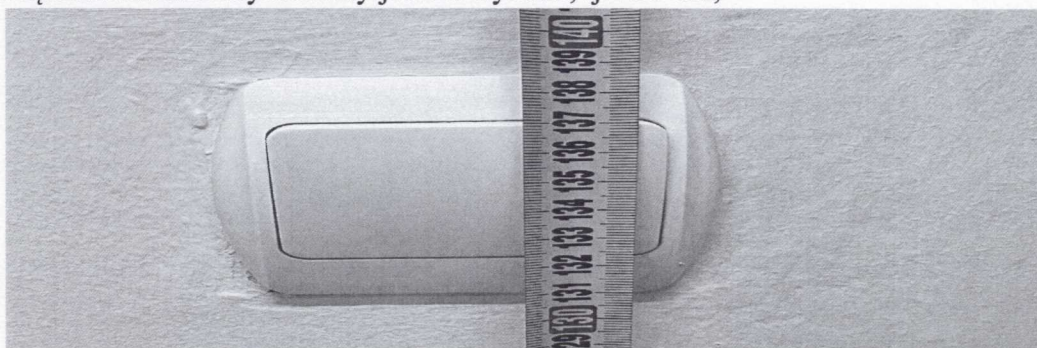

- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,

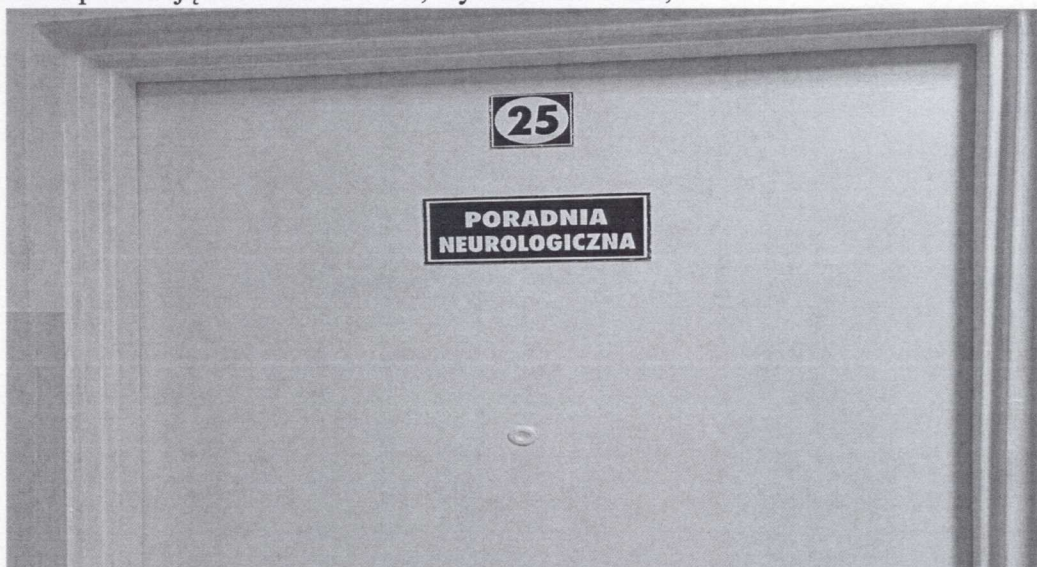


- e) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- f) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 65 cm wysokości, 60 cm szerokości, 45 cm głębokości.




7) Laboratorium:


- a) Drzwi wejściowe do laboratorium dla pacjentów: 90 cm x 200 cm,

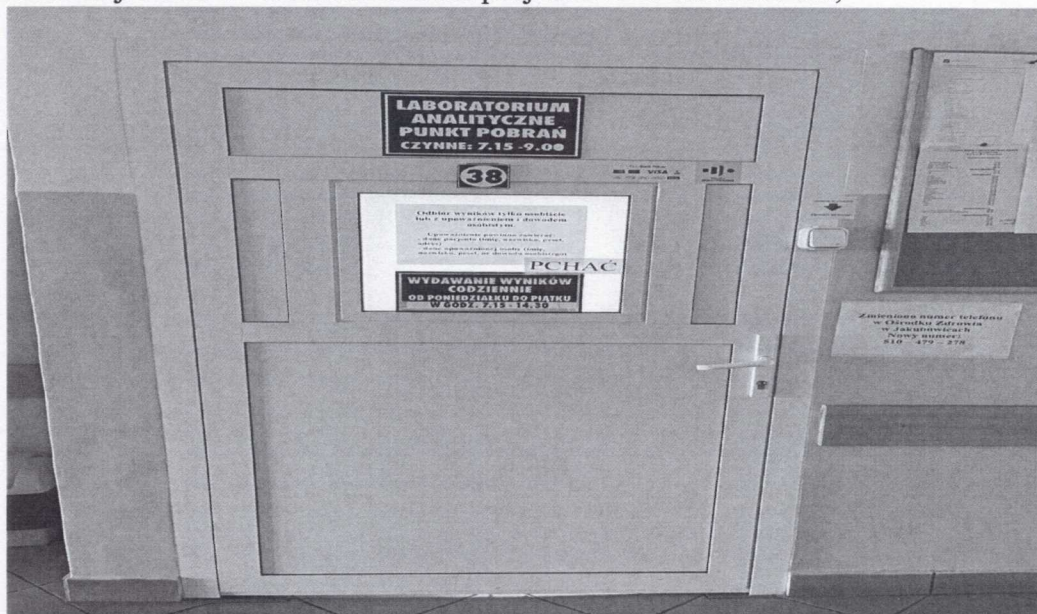


- b) Dzwonek usytuowany na wysokości 148 cm,

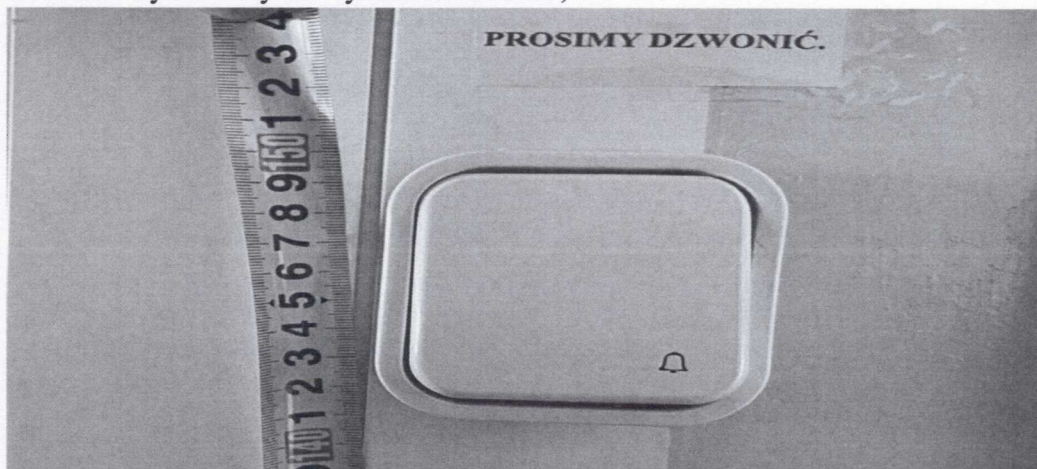


- c) Drzwi wewnętrzne 80cm x195 cm,
- d) Gniazda sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
- e) Włącznik światła usytuowany jest na wysokości 145 cm,

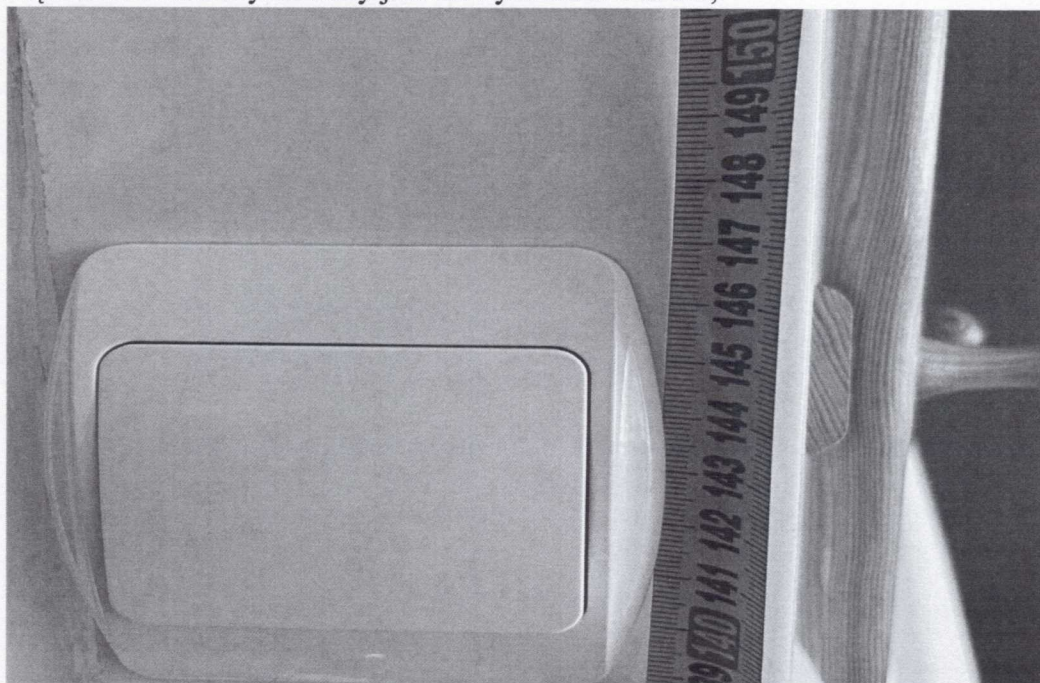

- f) Włącznik światła nie posiada oznaczeń kontrastowych.
- 8) Pokój numer 36:
- a) Gniazdko sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
 - b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 145 cm,

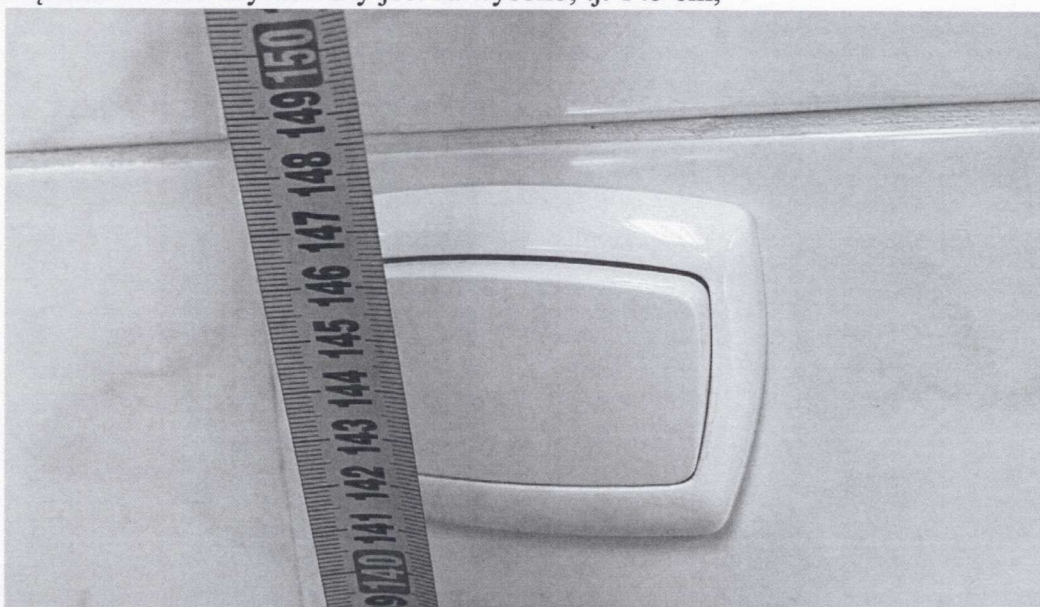


- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,

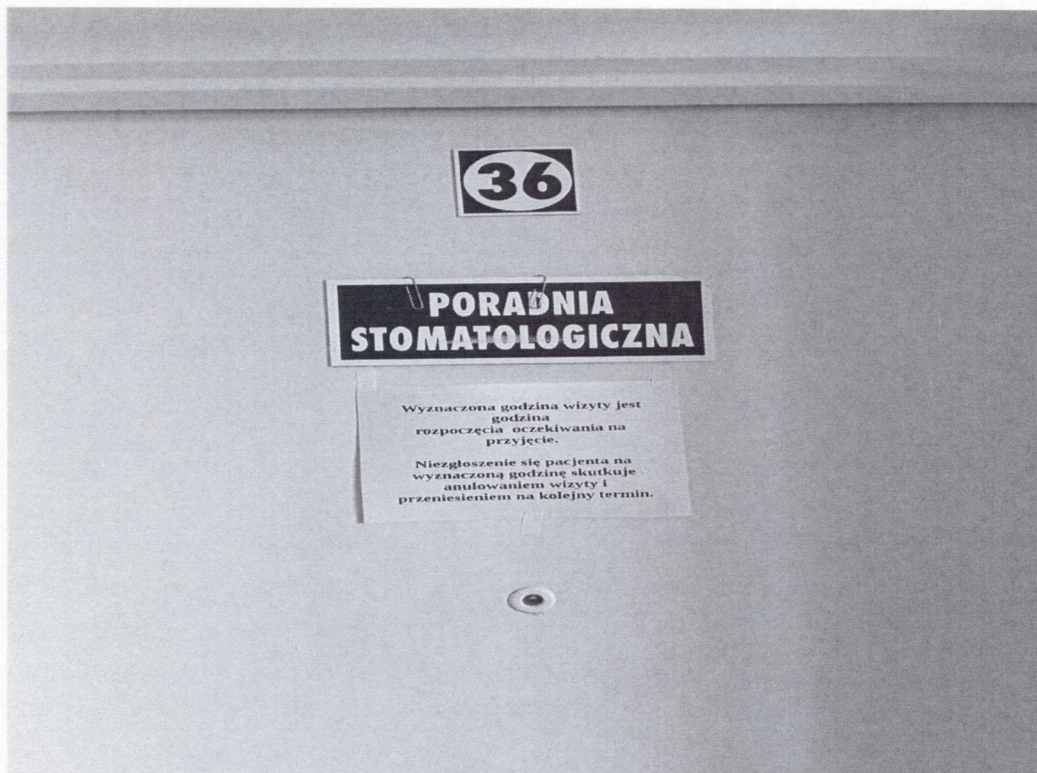

- e) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- f) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 80 cm szerokości, 49 cm głębokości.



- 9) Pokój numer 35 – pokój administracyjny:
 - a) Gniazdko sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,

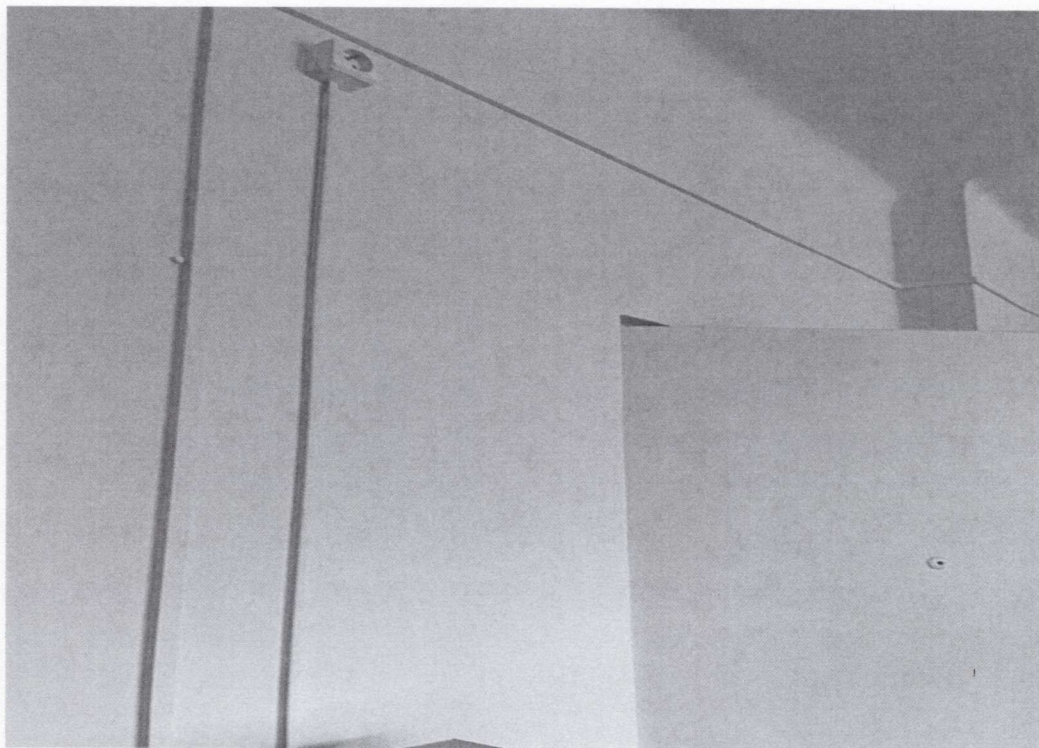

- b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 134 cm,
- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,




- e) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- f) Na podłodze leżą nieuporządkowane rozgałęźniki sieciowe.

10) Pokój numer 20:

- a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
- b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 139 cm,



- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,

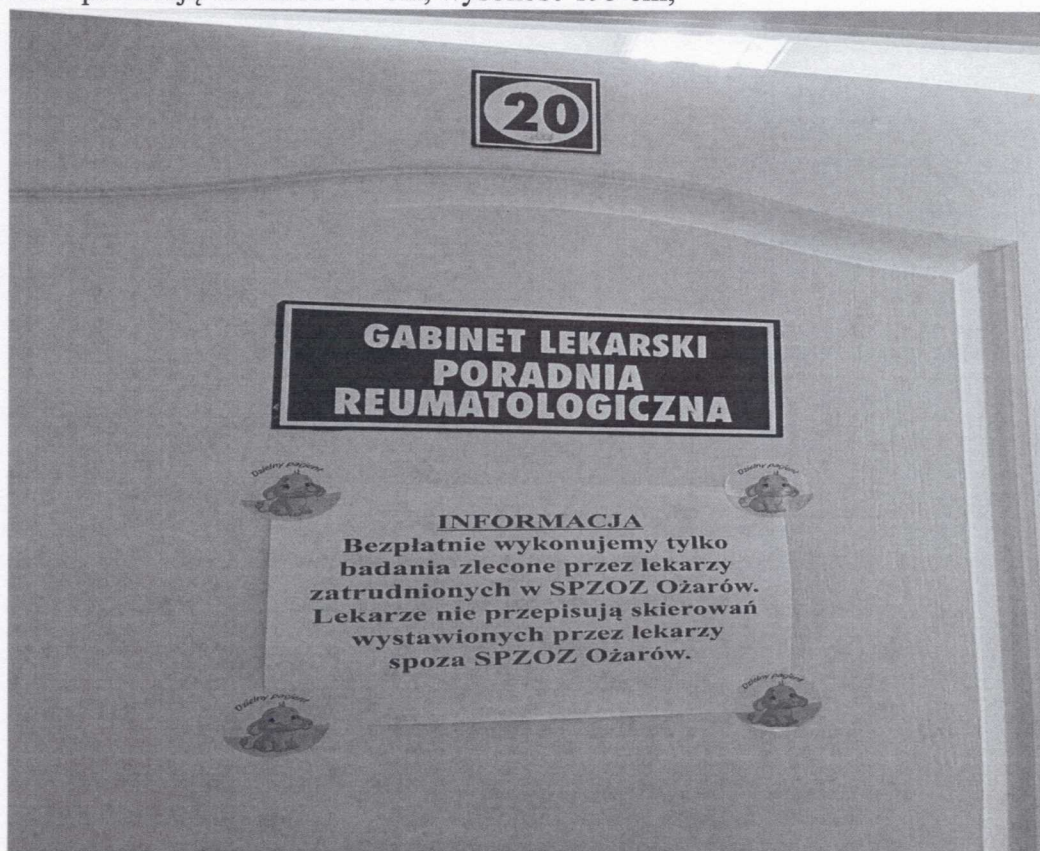

- e) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- f) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 80 cm szerokości, 49 cm głębokości.

11) Pokój numer 19:


- a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
- b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 139 cm,
- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 80 cm, wysokość 195 cm,




- e) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- f) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 80 cm szerokości, 49 cm głębokości.

12) Pokój numer 16:

- a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
- b) Włącznik światła schowany za szybą, trudno dostępny, usytuowany jest za wysoko, tj. 144 cm,
- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 90 cm, wysokość 200 cm,

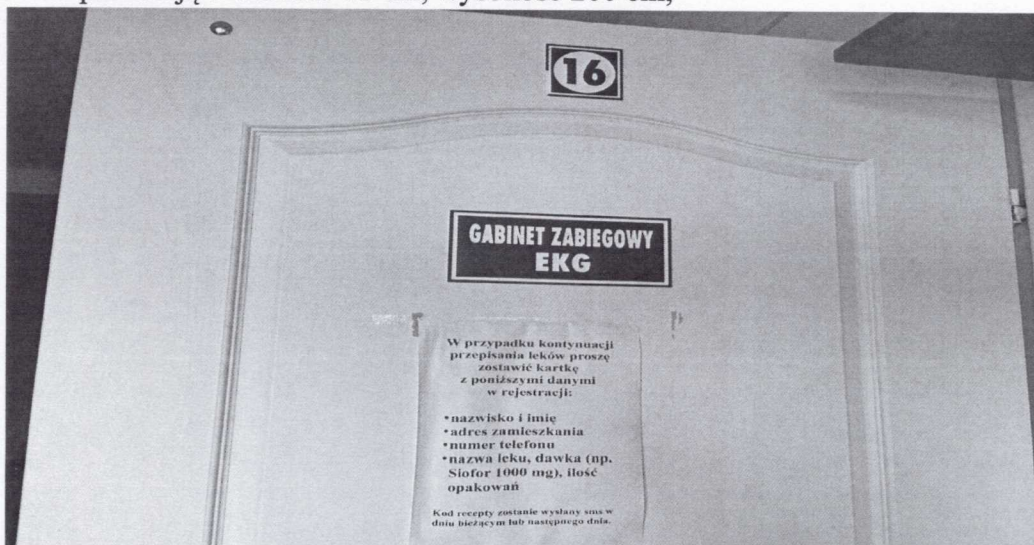


- e) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- f) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 70 cm wysokości, 90 cm szerokości, 70 cm głębokości.

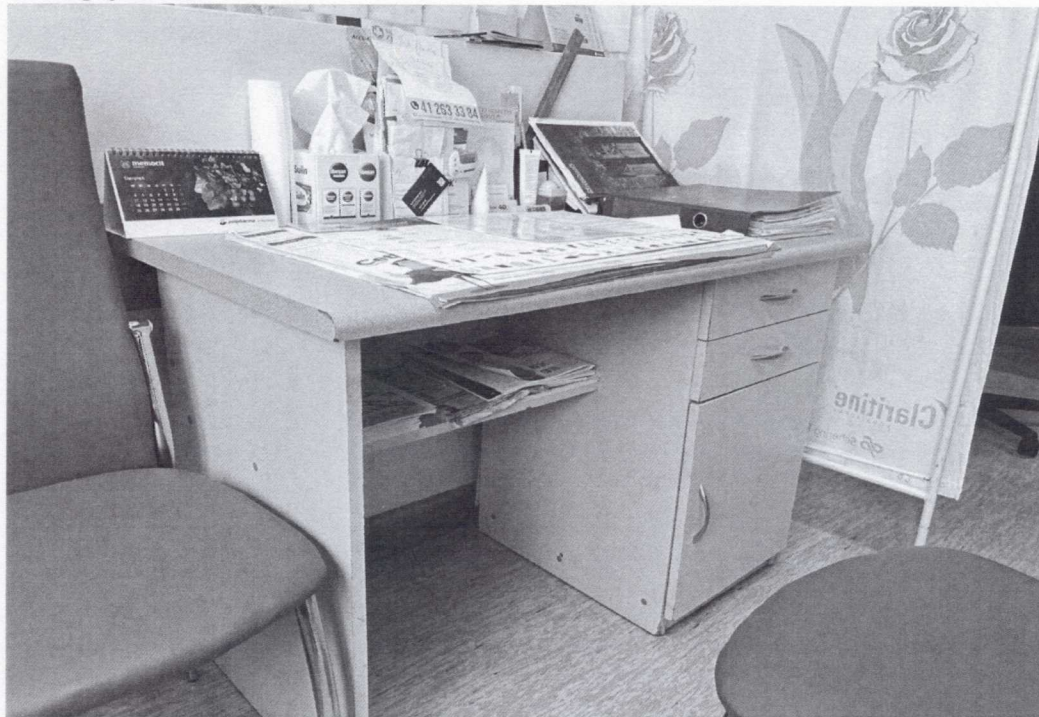

13) Pokój numer 15:


- a) Gniazdko sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
- b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 135 cm,
- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 90 cm, wysokość 200 cm,

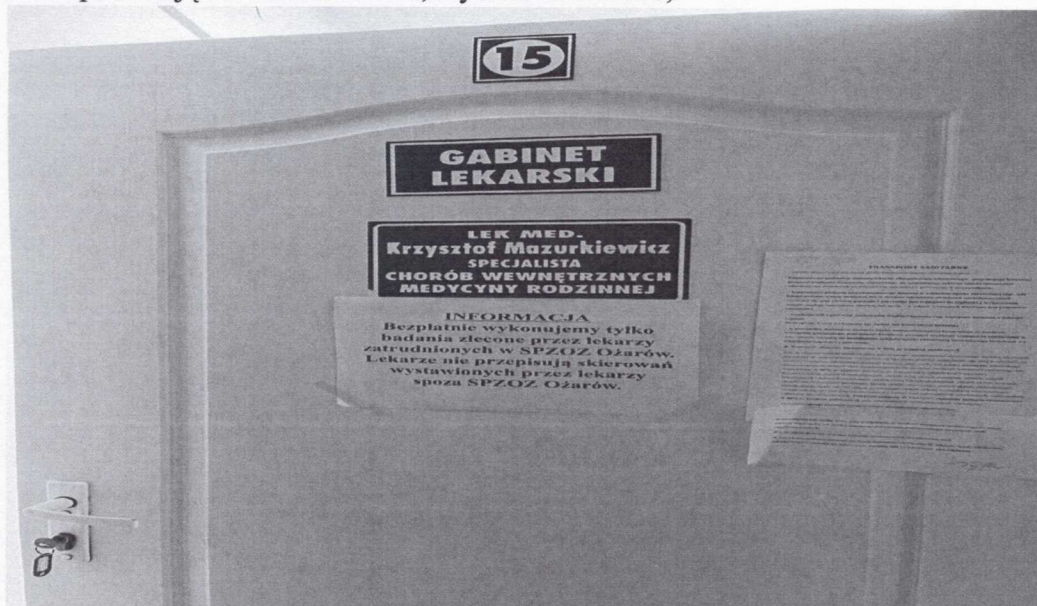

- e) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- f) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 80 cm szerokości, 49 cm głębokości.

14) Izolatka:

- a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
- b) Włącznik światła usytuowany jest za wysoko, tj. 150 cm,
- c) Włącznik światła nie ma oznaczeń kontrastowych,
- d) Drzwi posiadają szerokość 90 cm, wysokość 200 cm,

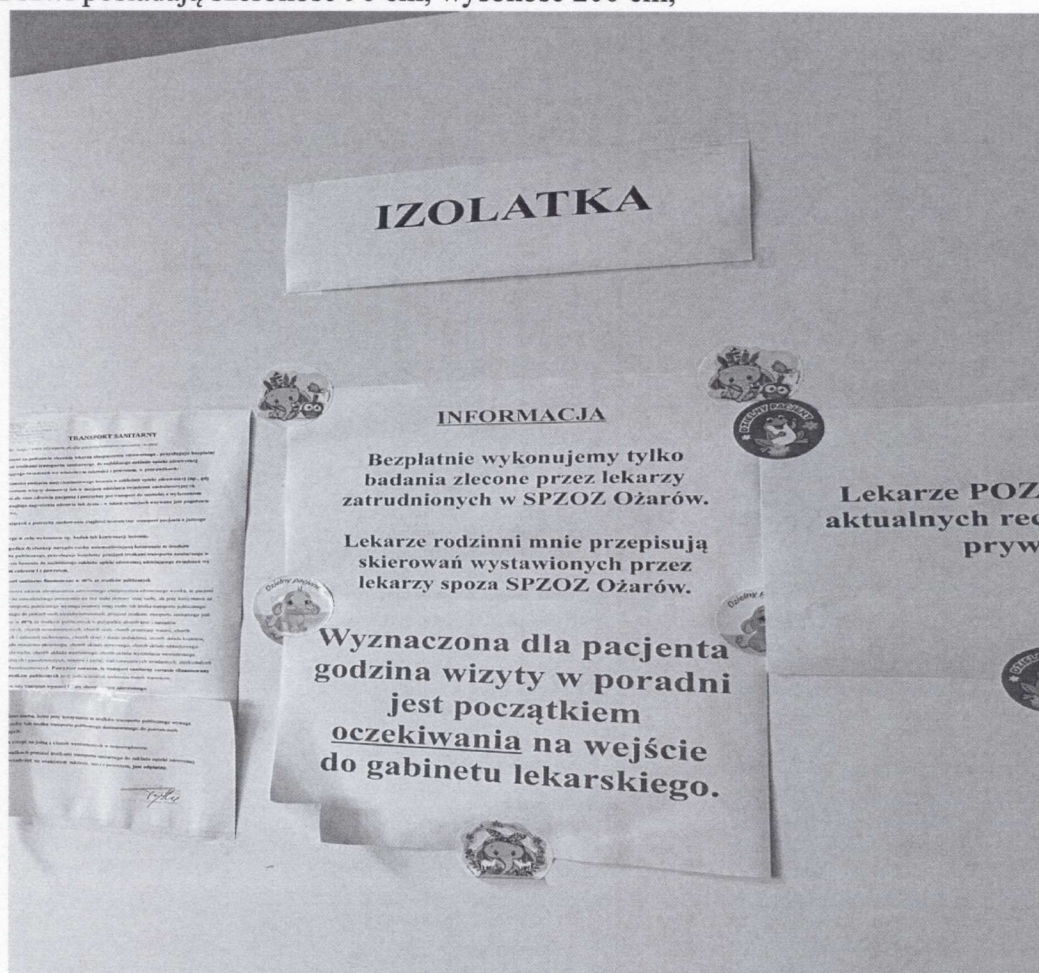

- e) Brak zmiennej faktury podłogi przy drzwiach wejściowych,
- f) Przestrzeń pod biurkiem pracownika wynosi 67 cm wysokości, 80 cm szerokości, 49 cm głębokości.

15) Pokój numer 1:

- a) Gniazdka sieciowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych,
- b) Jedno gniazdo umieszczone poniżej umywalki, nie zabezpieczone przed zachlapaniem wodą,